

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ГОРОДЕ
СТЕРЛИТАМАК И АУРГАЗИНСКОМ, ГАФУРИЙСКОМ, СТЕРЛИБАШЕВСКОМ,
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНАХ**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Революционная, 2А, тел 43-68-00, Факс 43-53-26
ОКПО: 75833410, ОГРН: 10502042335, ИНН/КПП: 0276090570/026802001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Стерлитамакского
межрайонного филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РБ»
И.Э. Шавгамир

Аттестат аккредитации за № РОСС.RU.0001.510416

Срок действия аттестата аккредитации до 23.07.2018

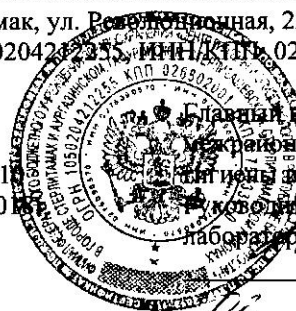

«05» 03 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №2572

От 02 марта 2016 года

Наименование и адрес лаборатории: Испытательный лабораторный центр, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Место проведения испытаний: Лаборатория санитарно-гигиенических исследований, бактериологическая лаборатория, 453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Революционная, 2А

Наименование пробы: ВОДА ПИТЬЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пробы направлены: Мухамедьяновой Л.Ф., пом.врача эпидемиолога отделения эпидемиологии Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»

Дата и время отбора пробы: 29.02.16г., 14.10-14.25

Дата и время доставки пробы: 29.02.16г., 16.50

Цель отбора: По договору №91 э/о от 25.02.16г. с Администрацией сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район РБ

Юридическое лицо, ИП, физическое лицо, у которого отбирались пробы: Администрация сельского поселения Табынский сельсовет муниципального района Гафурийский район РБ, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Табынское, ул.Центральная, 38

Объект, где производился отбор пробы: Республика Башкортостан, Гафурийский район, с.Табынское, ул.Школьная, 3, ВРК

Количество отобранных образцов (проб): 1 проба- 1 пластик. бутылка ем. 1,5л, 1ст.бутылка ем. 0,5л

Код пробы: 1.2.2572Д.16

Испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями НД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменением), п.3.4.3, п.3.5, п.3.3

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Средства измерений, применяемые при исследовании:

Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельства о госповерке	
		Номер	Действительно до
Спектрофотометр ЮНИКО 1201	W08190807237	27/1/1802	17.11.2016г.
pH-метр pH-410	1209	27/1/742	15.06.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения(±)	Единица измерения	НД на методы испытаний
Запах	Не более 2	0	-	баллы	ГОСТ 3351-74
Привкус	Не более 2	0	-	баллы	ГОСТ 3351-74
Цветность	Не более 20	5	2	град.цвет.	ГОСТ 31868-12
Мутность	Не более 1,5	Менее 0,5*	-	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
pH	6,0-9,0	7,1	0,2	ед.pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Хлориды	Не более 350,0	29,6	1,4	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Нитраты (по NO ₃)	Не более 45,0	3,7	0,6	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14
Нитриты (по NO ₂)	Не более 3,0	Менее 0,003*	-	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14

Протокол лабораторных исследований №2572

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	Погрешность измерения(±)	Единица измерения	НД на методы испытаний
Железо	Не более 0,3	Менее 0,1*	-	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Аммиак (по азоту)	Не более 2,0	Менее 0,08*	-	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14
Жесткость общая	Не более 7,0	10,0	1,5	°Ж	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманганатная	Не более 5,0	1,5	0,3	мг О ₂ /дм ³	ПНДФ 14.2:4.154-99

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Микробиологические показатели:

Наименование определяемого показателя	Допустимые уровни	Фактическое значение	НД на методы испытания
Термотолерантные колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Отсутствие в 100мл	Отсутствие в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	Не более 50 КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протоколов :



С.А.Александрова

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2, страница 2